


610300



Mapa d/c projektowych została wykonana
bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi.

Mapa do celów projektowych

Mapę niniejszą wykonano na podstawie mapy zasadniczej m. Stryków sekcja 6.166.34.14.2.2, 6.166.34.14.2.4, 6.166.34.15.1.1, 6.166.34.15.1.3, materiałów ewidencyjnych gruntów obręb: 5, 6 oraz pomiaru uzupełniającego z m-ca lutego 2021r. Układ współrzędnych "2000", układ odniesienia Kronsztadt 60°.

nr upr.5568
92-701 Stare Koszewy, ul. Malinowa 13
tel. 601 318 989
REGON 471032995, NIP 728-102-95-12


L.ks.rob.: 5568/21/2021
ID: 6640.275.2021 Łódź dn. 04.02.2021r.

 $AB \subset D$


USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
Marek Gawroński upr. nr 5568
32-701 Stare Koszowy, ul. Malinowa 8
tel. 601 318 989
REGON 471032995, NIP 728-10295-12

<p><i>Rodzaj opracowania</i> P.B. BUDOWY ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU DLA BUDYNKU SZKOŁY STRYKÓW UL. TARGOWA 21 DZ. NR 11 OBR. 5</p>	<p><i>Nr rys.</i> 1</p>
<p><i>Treść rysunku</i> <i>Projekt zagospodarowania terenu</i></p>	<p><i>Skala</i> 1:500</p>
<p><i>Projektant</i> <i>Rafał Niewinny</i> upr. nr LO0/PWOS/2166/13</p>	<p><i>Data</i> <i>październik</i> 2021 r.</p>

RZUT PIWNICY

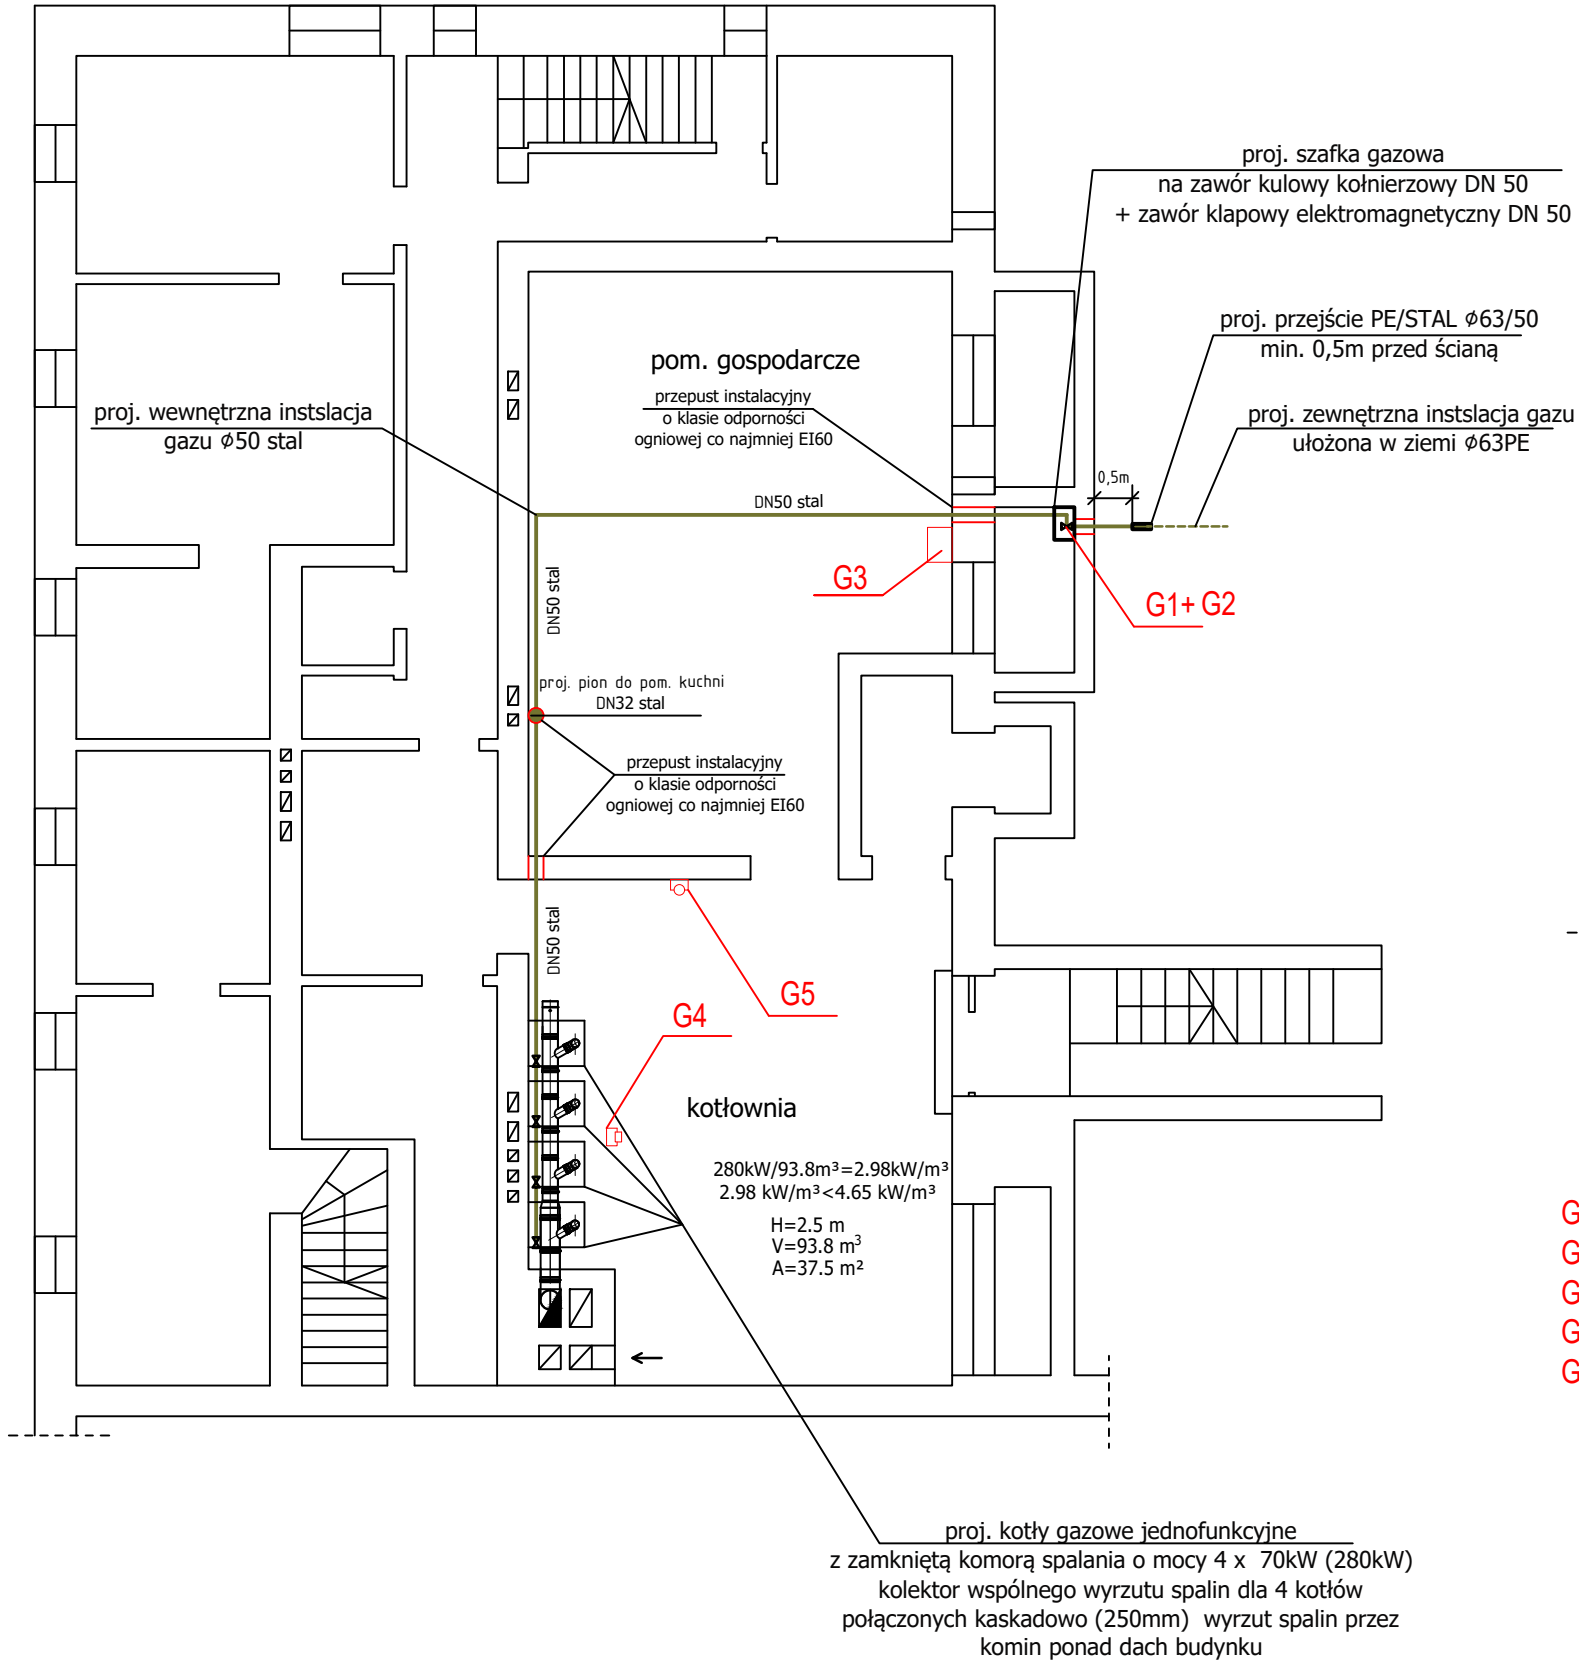

RZUT PARTERU

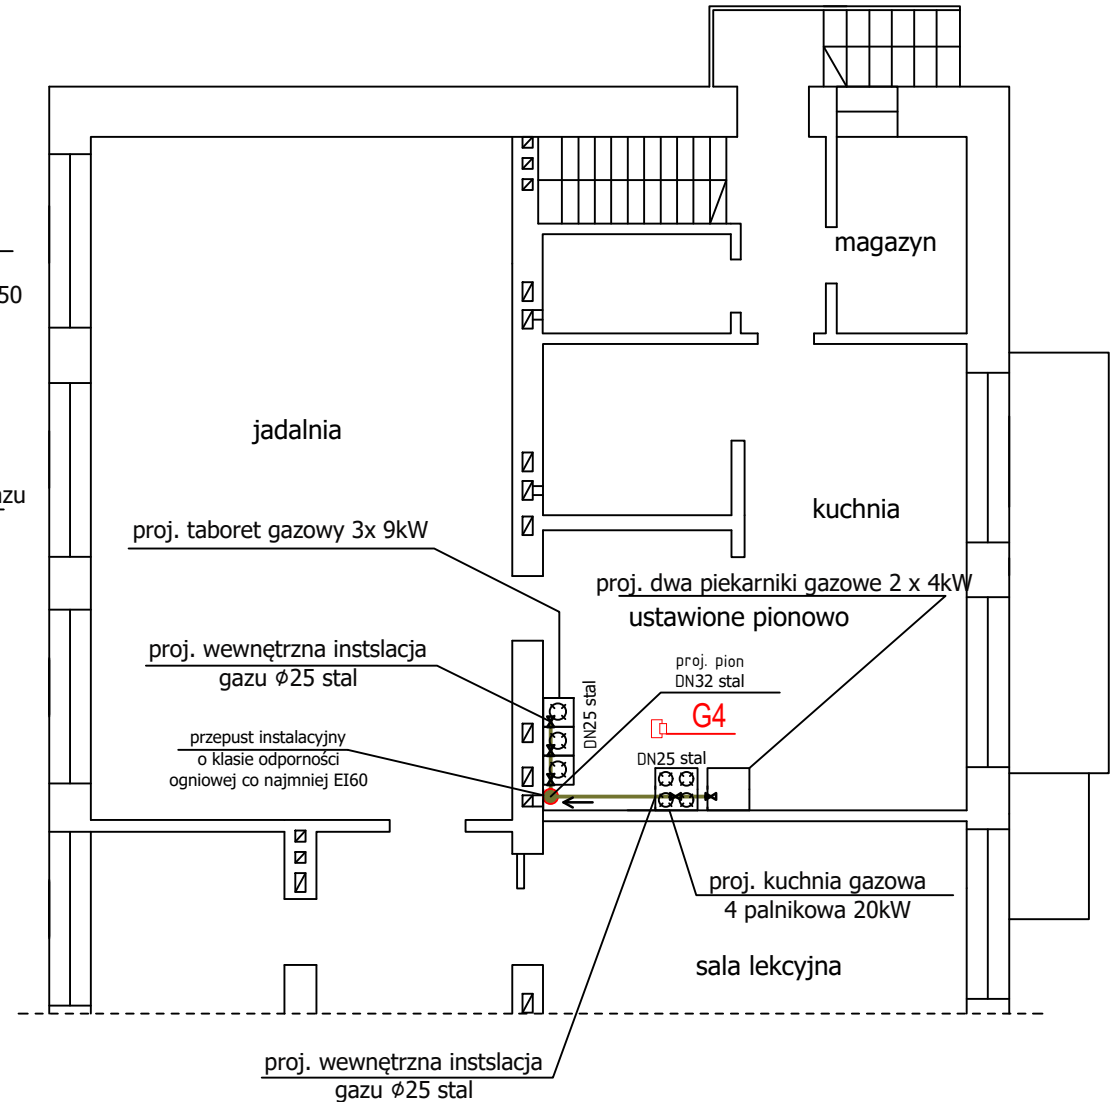


projektowana instalacja urządzeń sygnalizacyjno-odcinających dopływ gazu
- system (ASBIG) Aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej

- | | |
|----|---|
| G1 | zawór odcinający DN 50 kołnierzowy |
| G2 | zawór elektromagnetyczny DN 50 |
| G3 | moduł sterujący |
| G4 | detektor gazu (2 SZT.) - montaż 30 cm od sufitu |
| G5 | sygnalizator akustyczno-optyczny |

<p><i>Rodzaj opracowania</i> P.B. BUDOWY ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU DLA BUDYNKU SZKOŁY STRYKÓW UL. TARGOWA 21 DZ. NR 11 OBR. 5</p>	<p>Nr rys. 2</p>
<p><i>Treść rysunku</i> Rzut budynku</p>	<p>Skala 1:100</p>
<p><i>Projektant</i> Rafał Niewinny uprawnienia budowlane nr LOD/2166/PWOS/13</p>	<p><i>Data</i> październik 2021 r.</p>

IZOMETRIA INSTALACJI GAZU SKALA 1:100

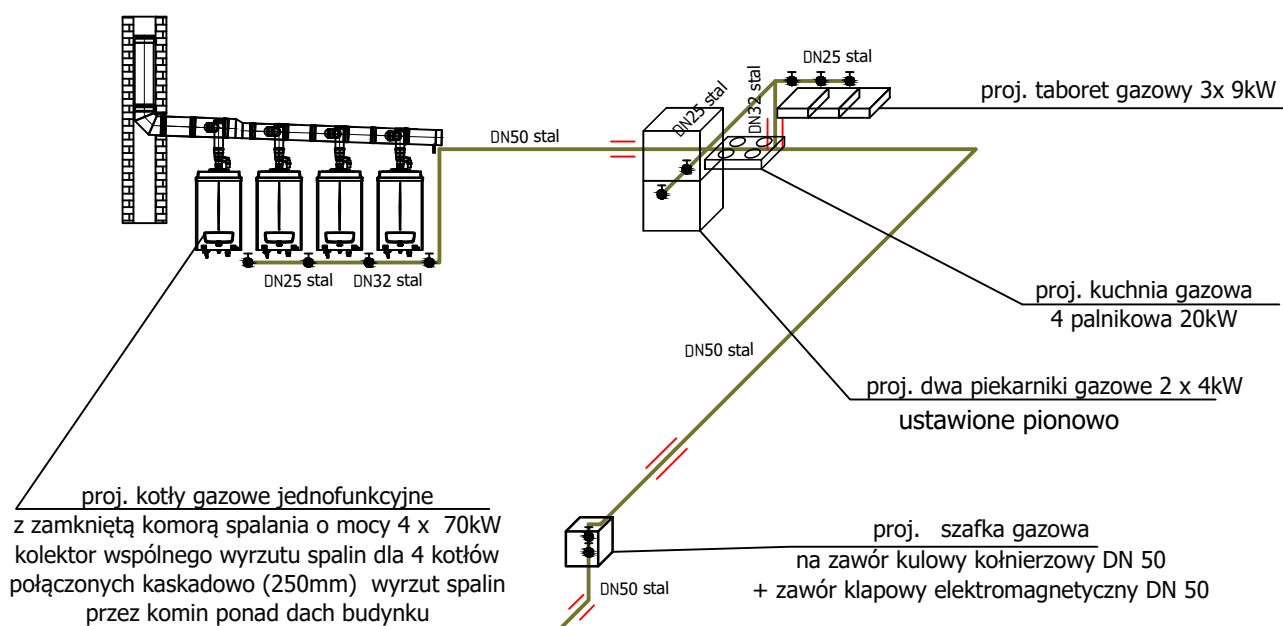

<p>Rodzaj opracowania P.B. BUDOWY ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU DLA BUDYNKU SZKOŁY STRYKÓW UL. TARGOWA 21 DZ. NR 11 OBR. 5</p>	<p>Nr rys. 3</p>
<p>Treść rysunku Izometria instalacji gazu</p>	<p>Skala 1:100</p>
<p>Projektant Rafał Niewinny uprawnienia budowlane nr LOD/2166/PWOS/13</p>	<p>Data październik 2021 r.</p>