



st. nr 40766




— istniejąca napowietrzna linia oświetleniowa AI 1x16mm2

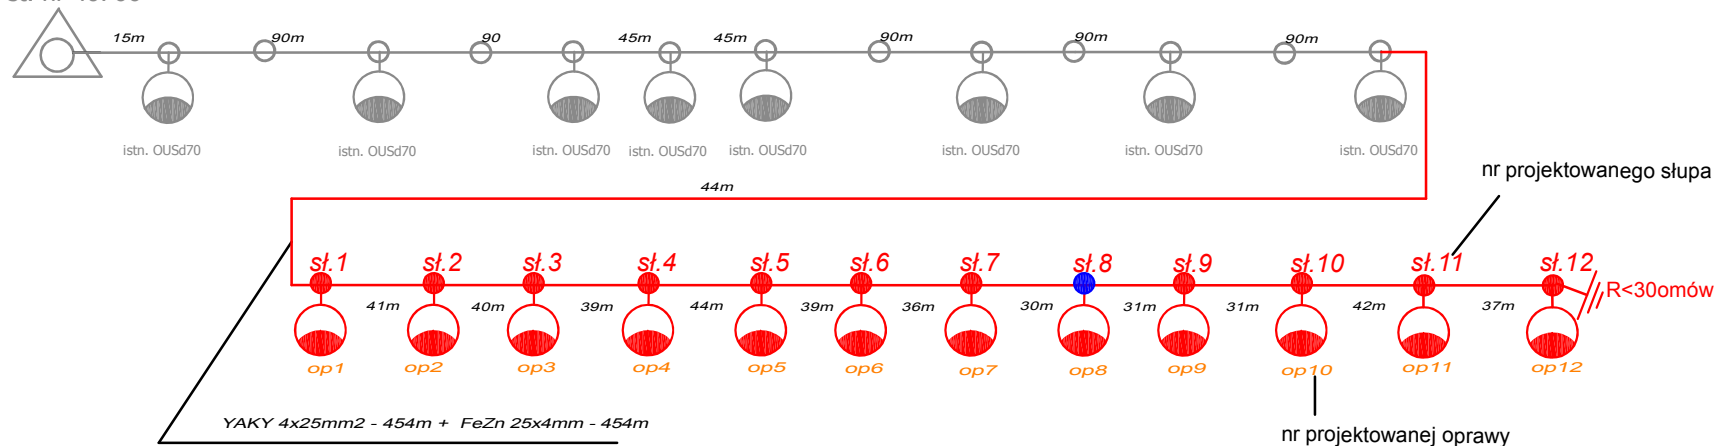

- słup istniejący z istniejącą oprawą

op.1-12  - projektowana oprawa TECEO 1/5102/24 LEDS 500mA 38W prod. Schreder - 12szt.

**st.1-7
i st.9-12**  - słup projektowany CS60-70/3 7m z wysięgnikiem W1F0A10/0 - 11kpl.

st.8  - słup projektowany CS60-60/3 6m - 1szt.

— projektowana kablowa oświetleniowa linia kablowa YAKY 4x25mm2 - 454m

Inwestor: GMINA STRYKÓW 95-010 STRYKÓW, UL. KOŚCIUSZKI 27			Skala:
Treść opracowania: Budowa oświetlenia drogi w m. Cesarka gm. Stryków, dz. nr ew. 303			Nr opracowania
Treść rysunku: Schemat ideowy			Nr rys: 1
Opracował: mgr inż. Artur Czubak	podpis:	data: wrzesień 2016	upr:
Projektował: mgr inż. Jarosław Kostrubiec	podpis:	data: wrzesień 2016	upr: 18/94/WŁ