



WARUNKI LOKALIZACJI ZBIORNIKA PODZIEMNEGO GAZU
2x4850 I

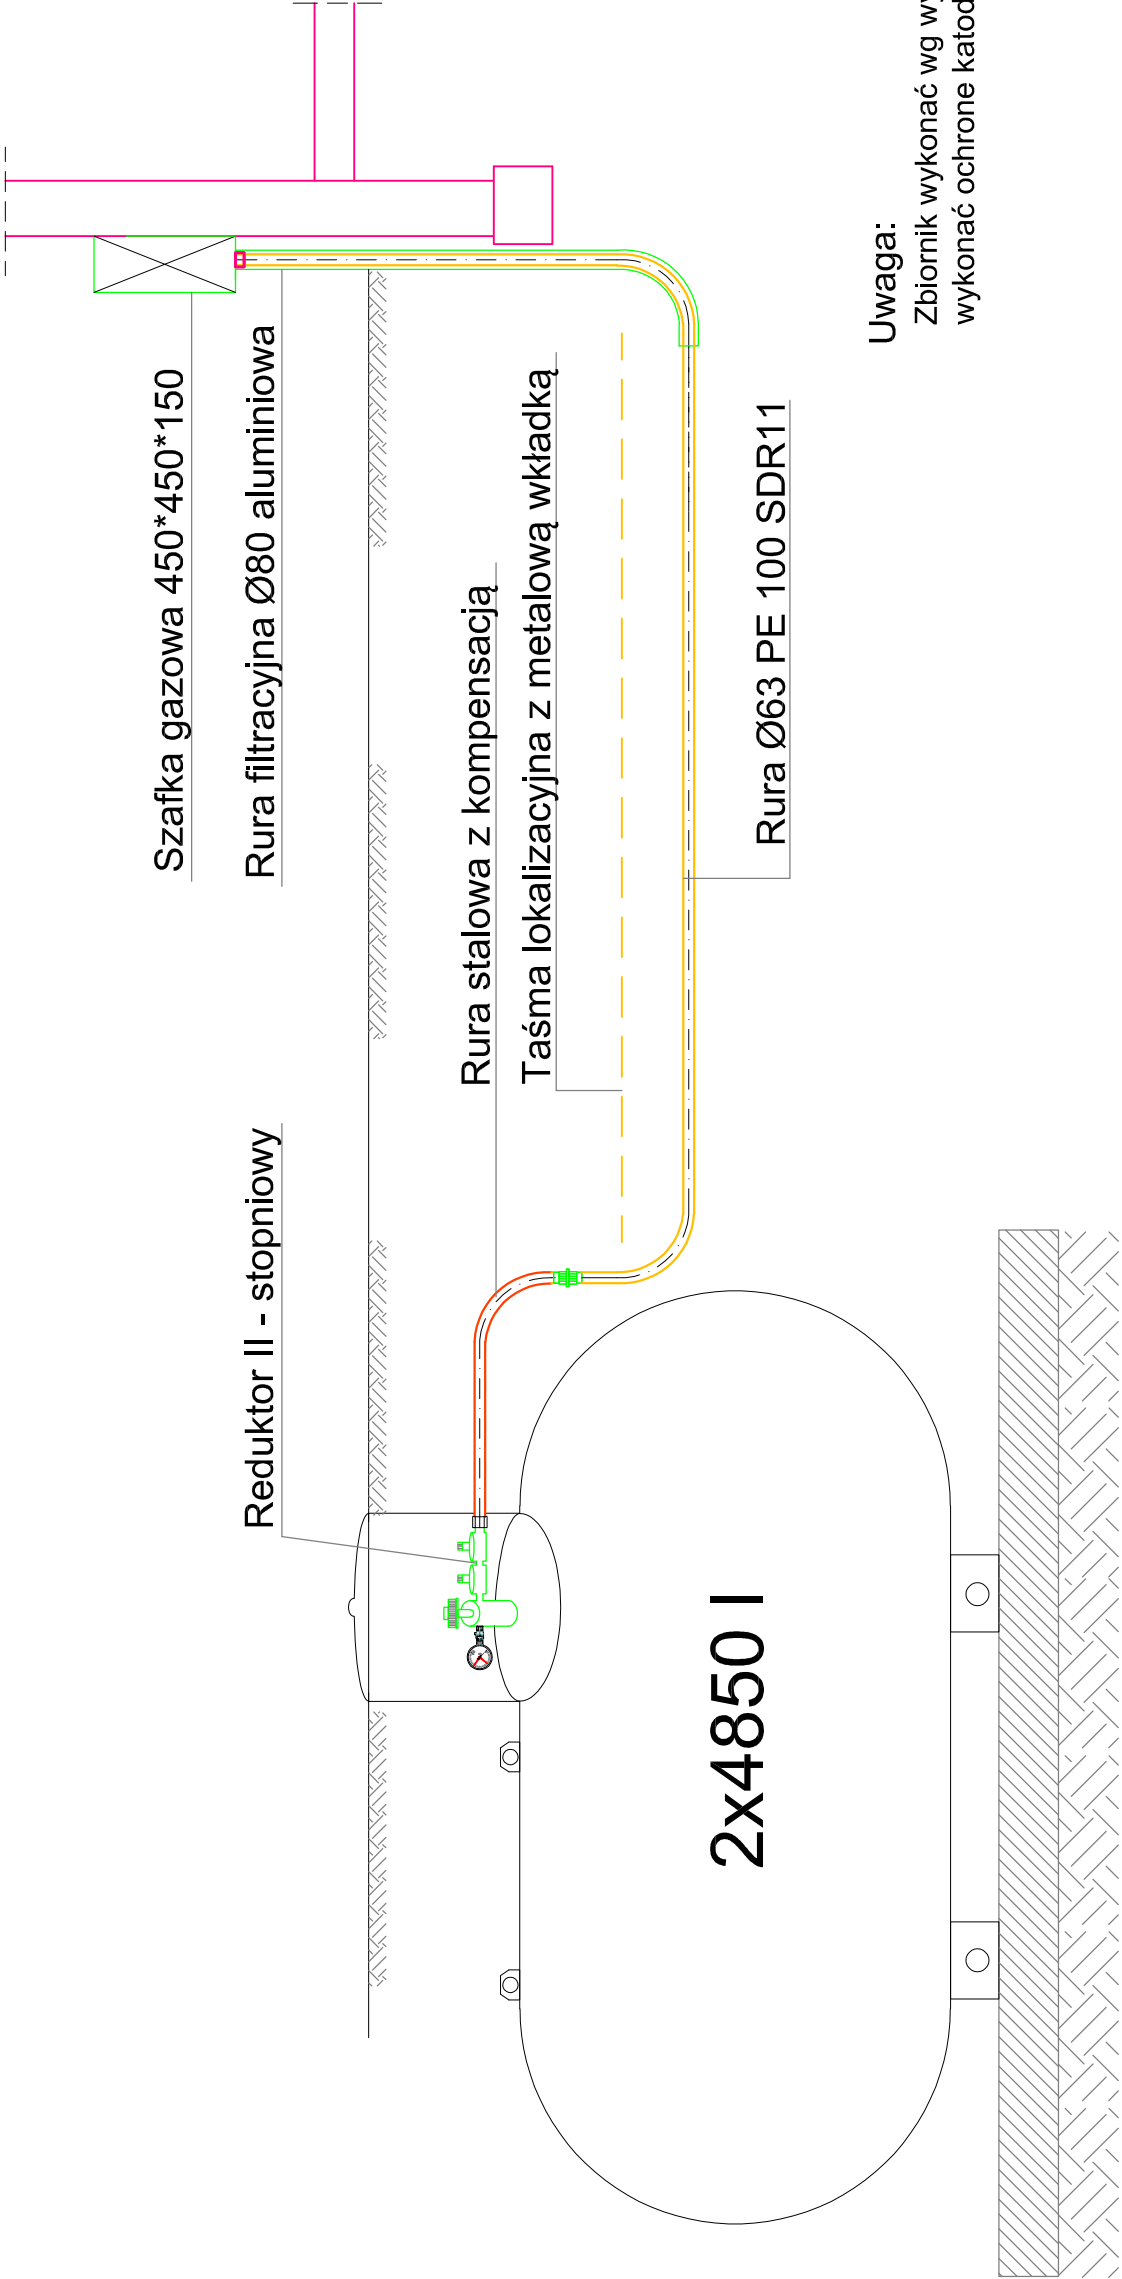

Uwaga:
Zbiornik wykonać wg wytycznych producenta, DTR,
wykonać ochronę katodową zbiorników.

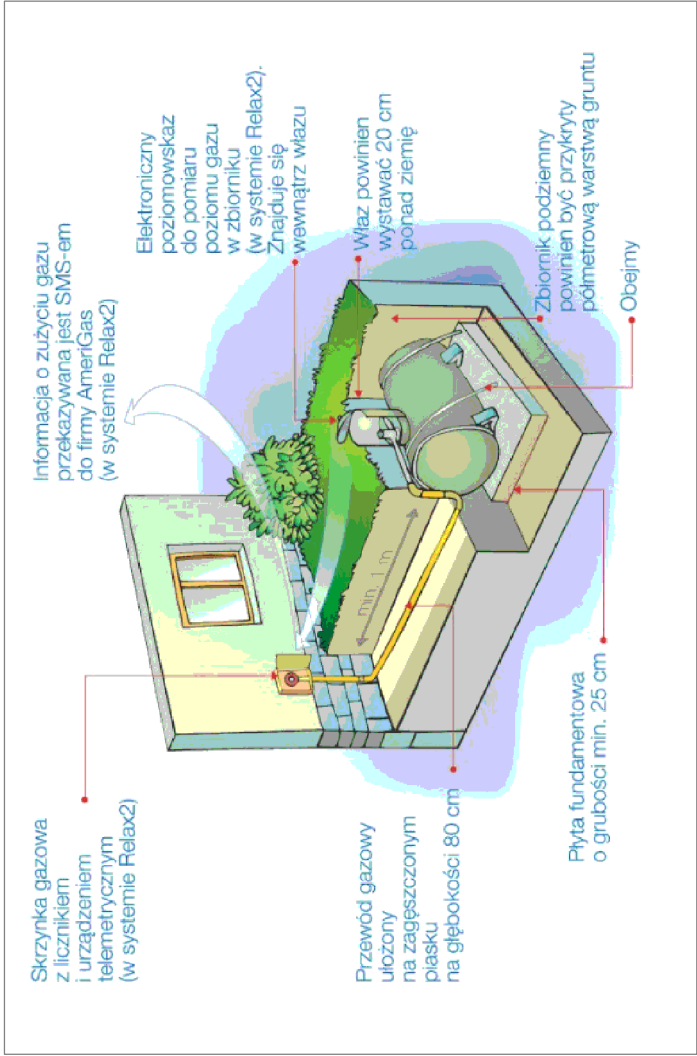

Jedn. projektowa:	IZI POL PIOTR STECZYSZYN ul. Nowości 7A lok. E27 95-011 Bratoszewice tel. 511-897-460, izi_pol@wp.pl		
Adres inwestycji:	ul. Targowa 26 Stryków		
Inwestor:	GMINA STRYKÓW ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków		
Treść rysunku:	SZCZEGÓŁY ZBIORNIKÓW GAZOWYCH		
Stanowisko:	Imię i Nazwisko/Nr uprawnień.: mgr inż. Piotr Stecyszyn upr. nr LBS/0032/PWOS/08	Podpis:	
Faza:	Projekt budowlany	Branża:	Nr rys.:
Skala:	-		
Data:	Grudzień 2018r.		