


Projektowana rozdzielnia TR

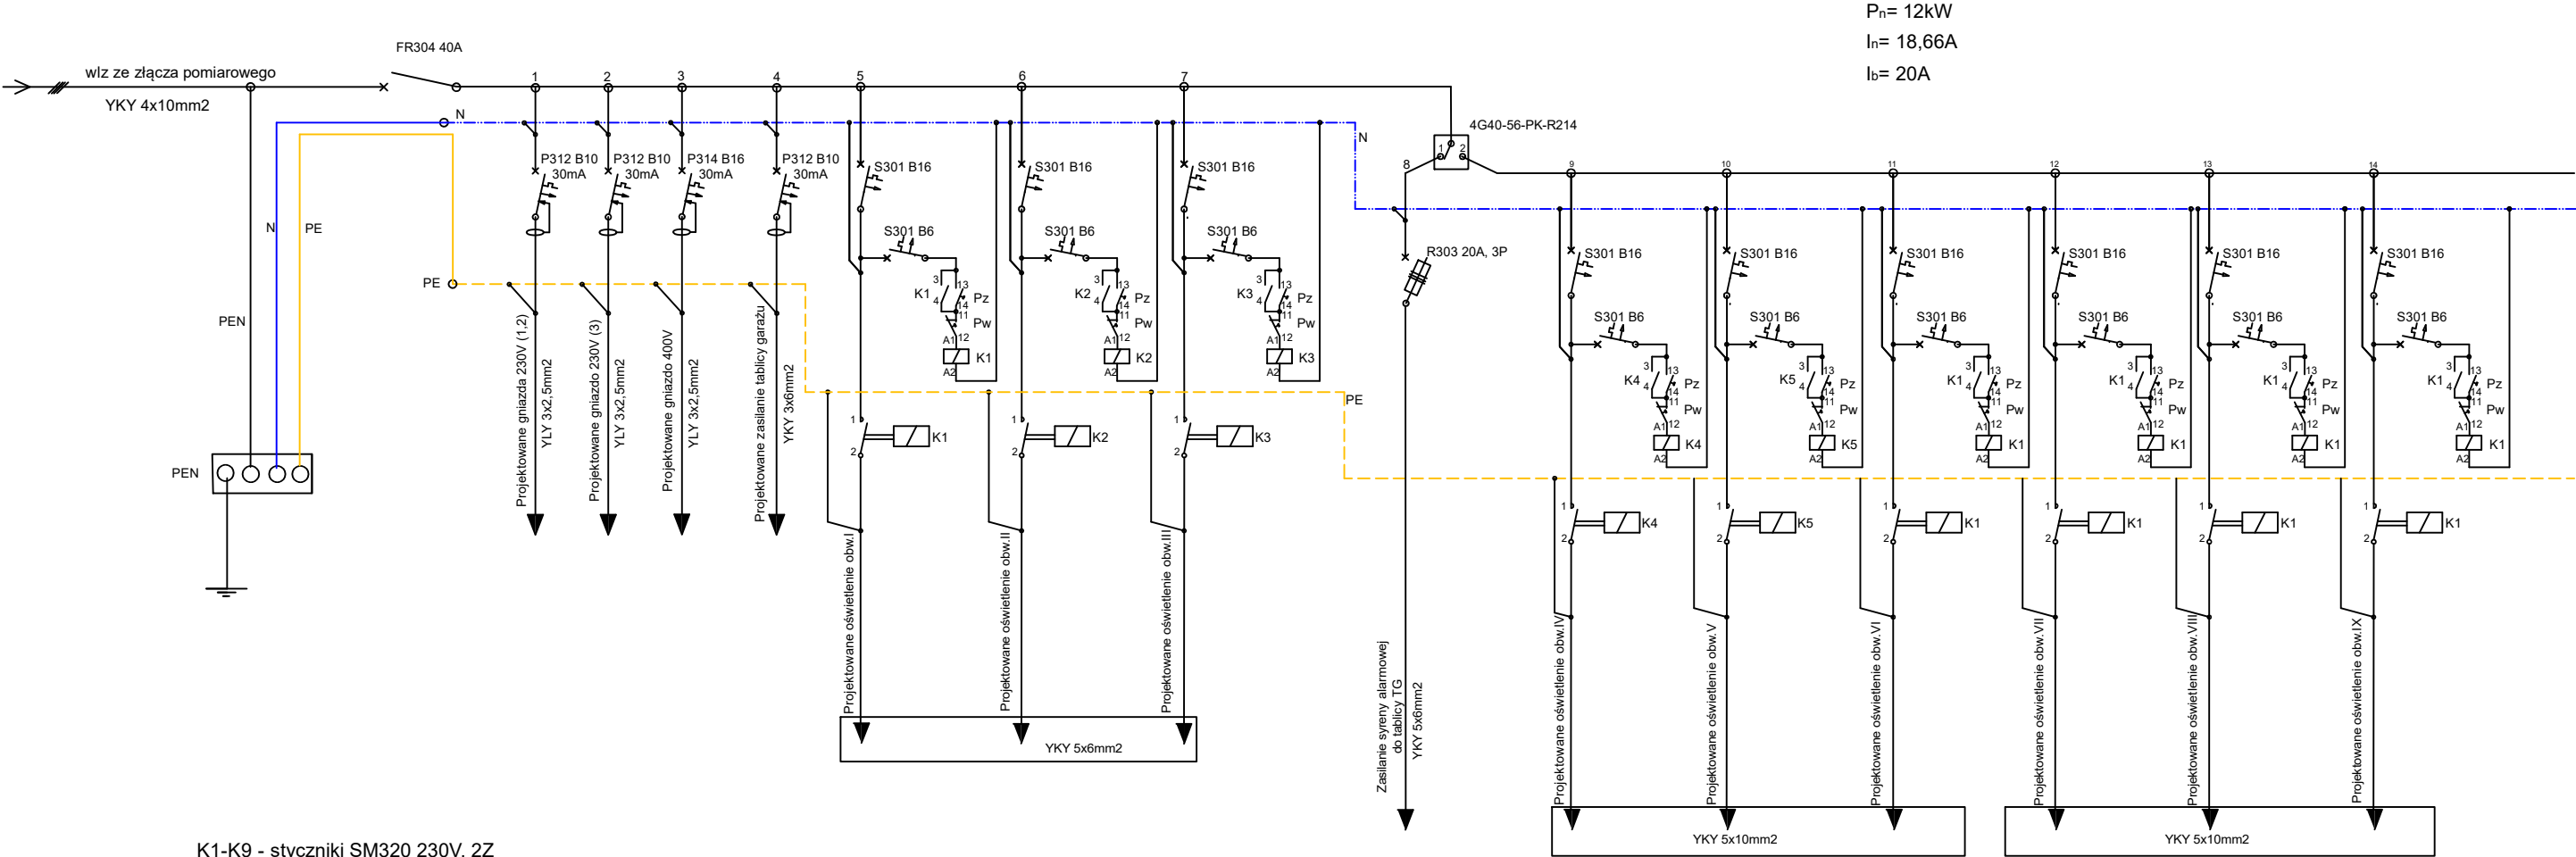

P_n= 12kW
I_n= 18,66A
I_b= 20A

K1-K9 - styczniki SM320 230V, 2Z
K10 - styczniki SM320 230V, 4Z

Inwestor: GMINA STRYKÓW 95-010 STRYKÓW, UL. KOŚCIUSZKI 27			Skala:
Treść opracowania: Oświetlenie działek gminnych w miejscowości Lipka dz. nr 33/1, 33/2, gm. Stryków			Nr opracowania
Treść rysunku: Schemat rozdzielni TR			Nr rys: 1
Opracował: mgr inż. Artur Czubak	podpis:	data: listopad 2015	upr:
Projektował: mgr inż. Jarosław Kostrubiec	podpis:	data: listopad 2015	upr: 18/94/WŁ